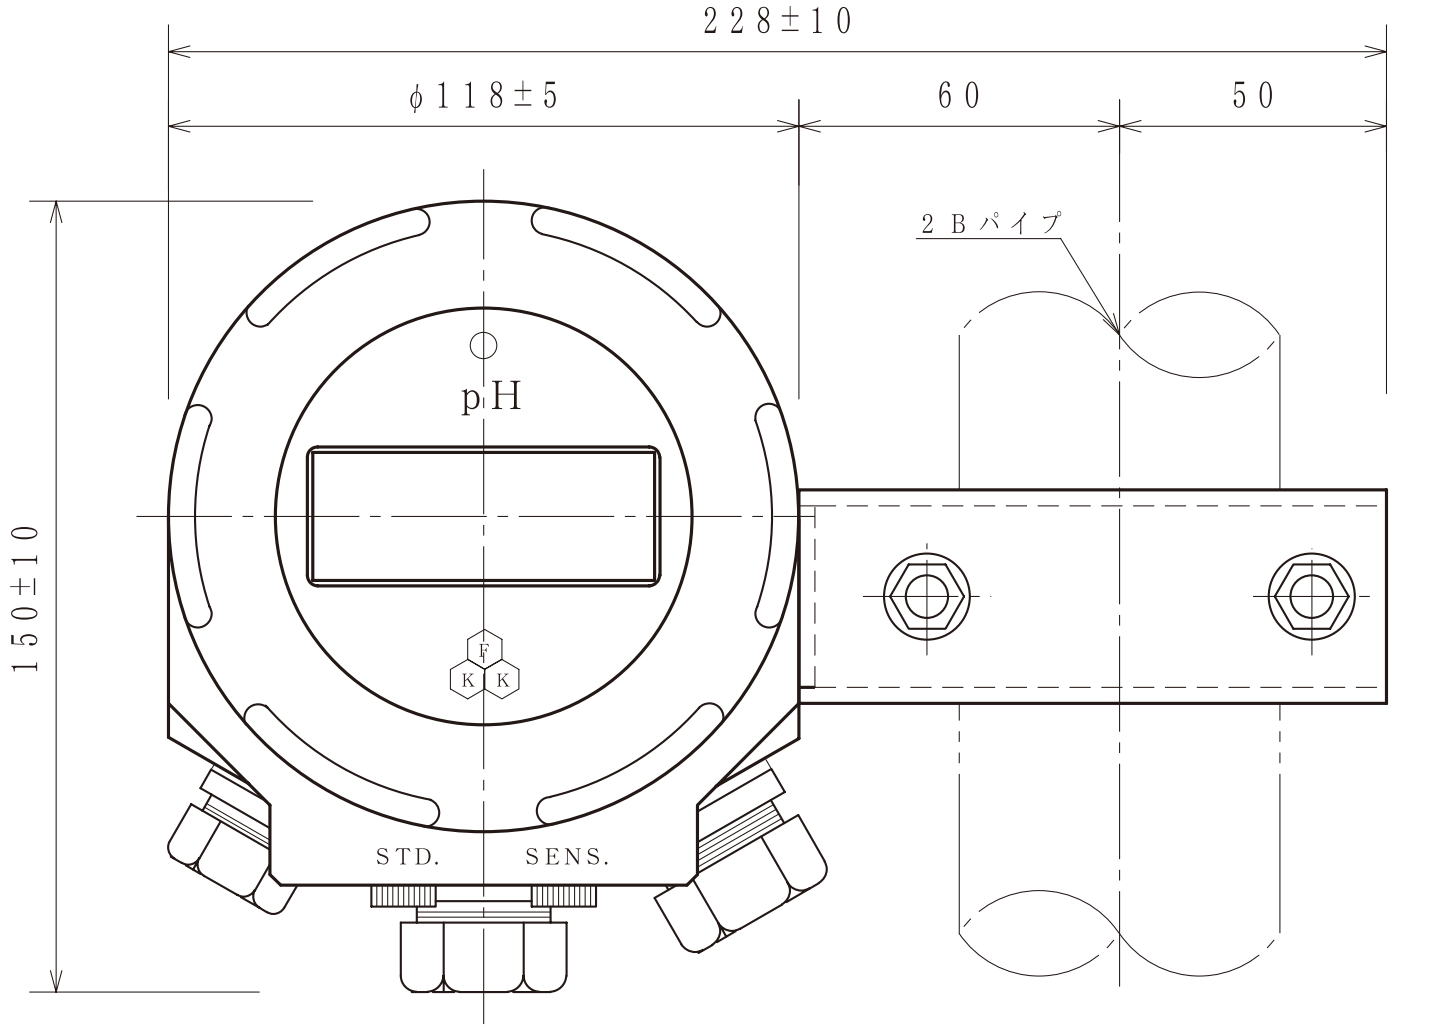
228±10
φ118±5
60
50
2Bパイプ
pH
STD.
SENS.
150±10

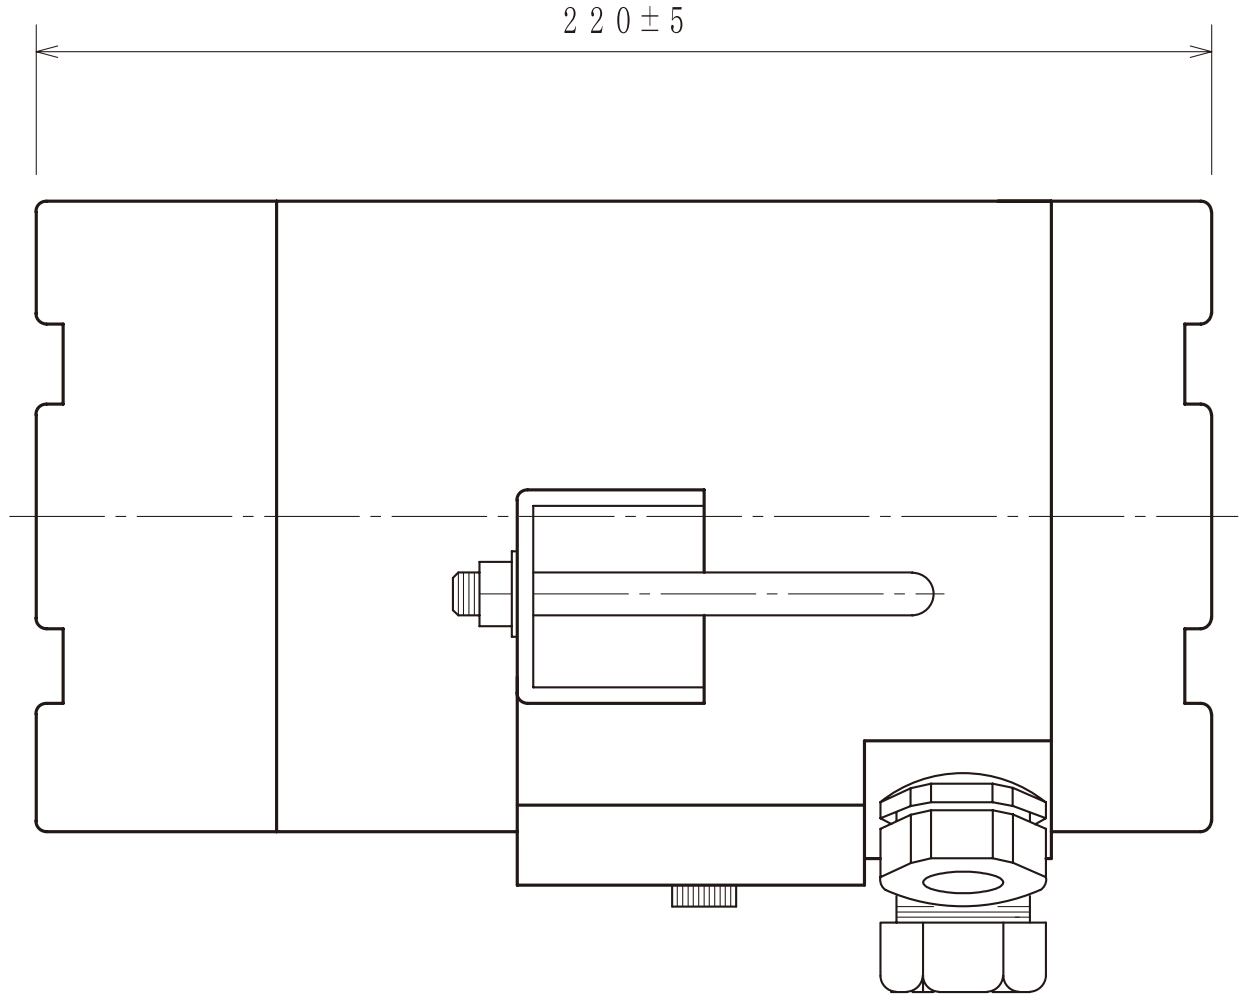

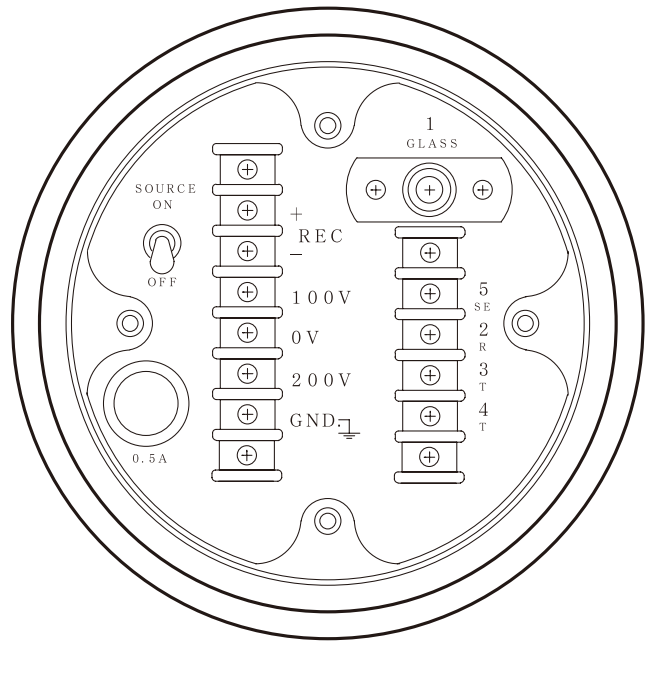
1
GLASS
SOURCE
ON
OFF
+
REC
−
100V
0V
200V
GND
0.5A
5
SE
2
R
3
T
4
T

背面端子台図

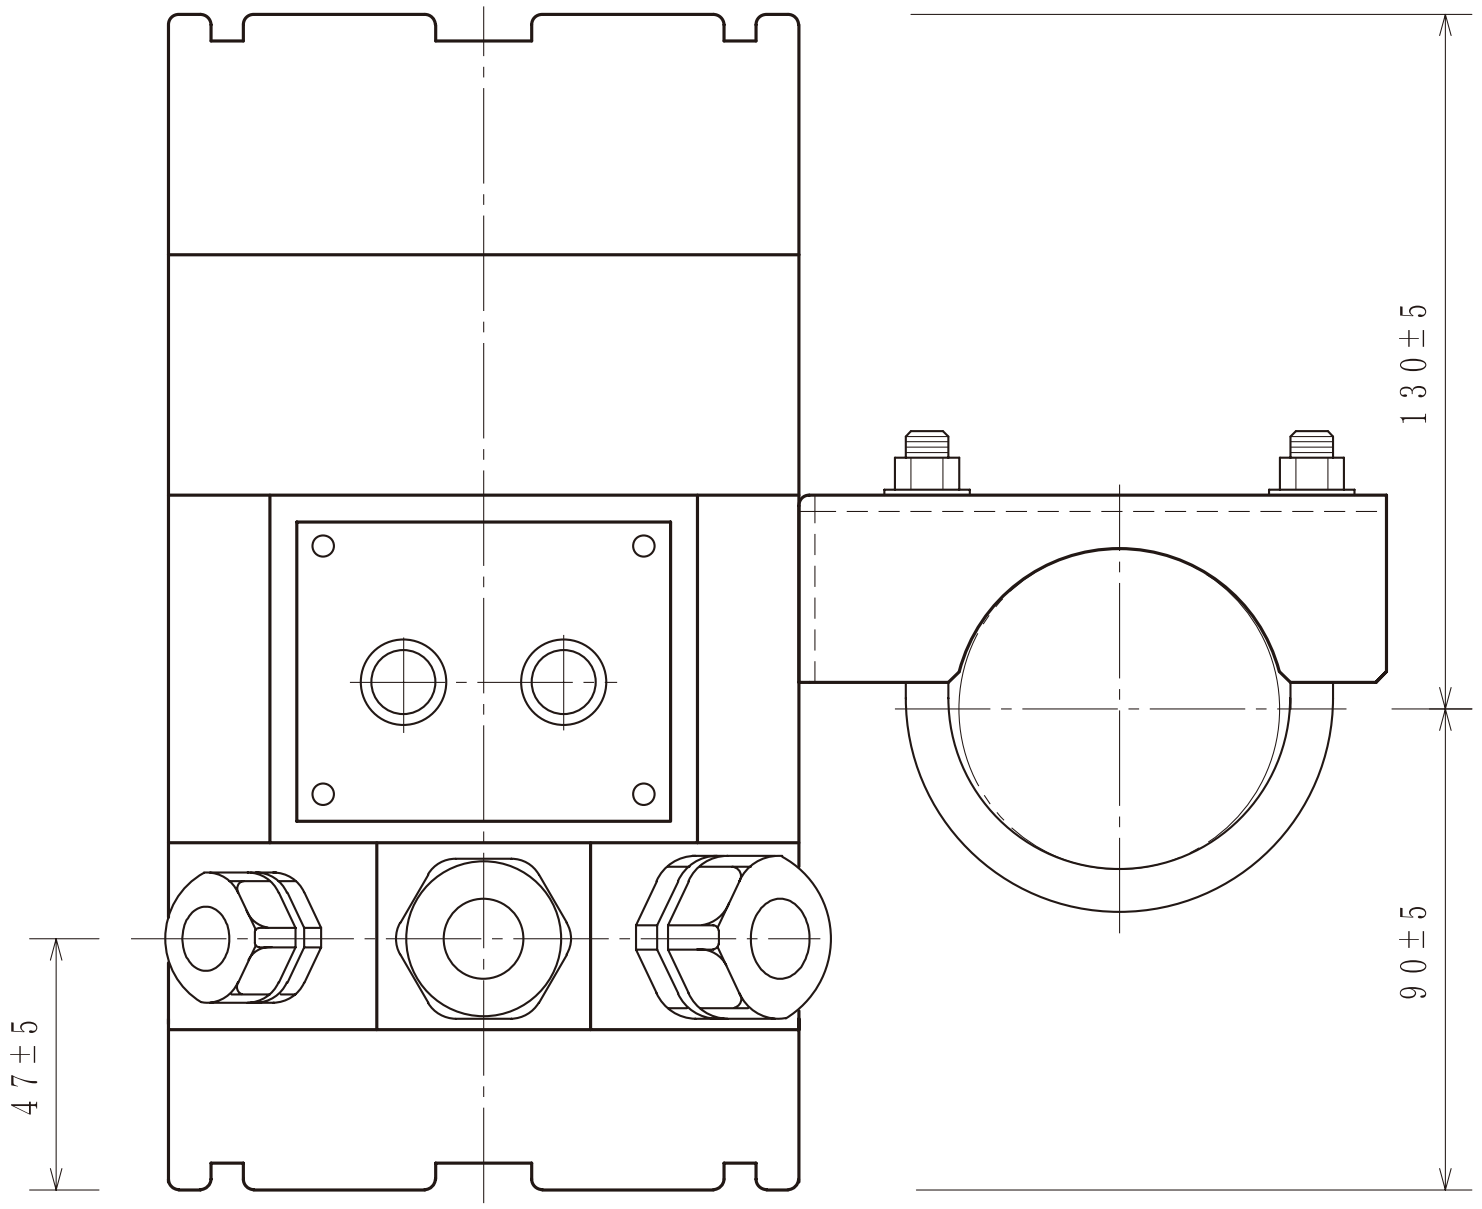
130±5
90±5
47±5

仕　様

1．測定範囲	0～14pH
2．表示方式	液晶ディジタル表示
3．温度補償	0～100℃もしくは固定抵抗
4．再現精度	±0.1pH以内（等価入力）
5．伝送出力	DC4～20mA（絶縁型）
6．伝送精度	0.2%　FS以内
7．負荷抵抗	500ΩMAX
8．電　　源	AC100V.200V　50/60Hz
9．周囲温度	−10～45℃
10．ケース材質	アルミニウム合金鋳物
11．構　　造	防雨構造（JIS　C0920）
12．塗装色	ライトブルー
13．ケーブル接続口	φ10.5～φ12.5（PF1/2．PF3/8）
14．取付方法	50Aパイプ取付（左右移動可能）
15．消費電力	約6VA
16．重　　量	約3.5kg

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス５階
☎: 044-738-0622
FAX : 044-738-0623
https://ureruzo.com　https://satosokuteiki.com/

回数 REV. MARK	尺度 SCALE 1/2	承認 APPROVED BY T. K	検図 CHECKED BY R. K	名称 TITLE 現場設置型pH指示計
年月日 DATE	単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. FZ−70P
承認 APPROVED BY	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co.,Ltd TOKYO JAPAN			図面番号 DRAWING NO. FF−94−0470
変更者 REVISED BY				SHEET
記事 CONTENTS				変更回数 REV. MARK

変更 REVISIONS